


MINIMO FORO PASSANTE = 16.5 mm
THROUGH BORE MINIMUM

Le quote sono espresse in mm, solo quelle con indicazione di tolleranza sono impegnative.
ALL dimensions are in millimetres (mm), only those dimensions with tolerances are binding.

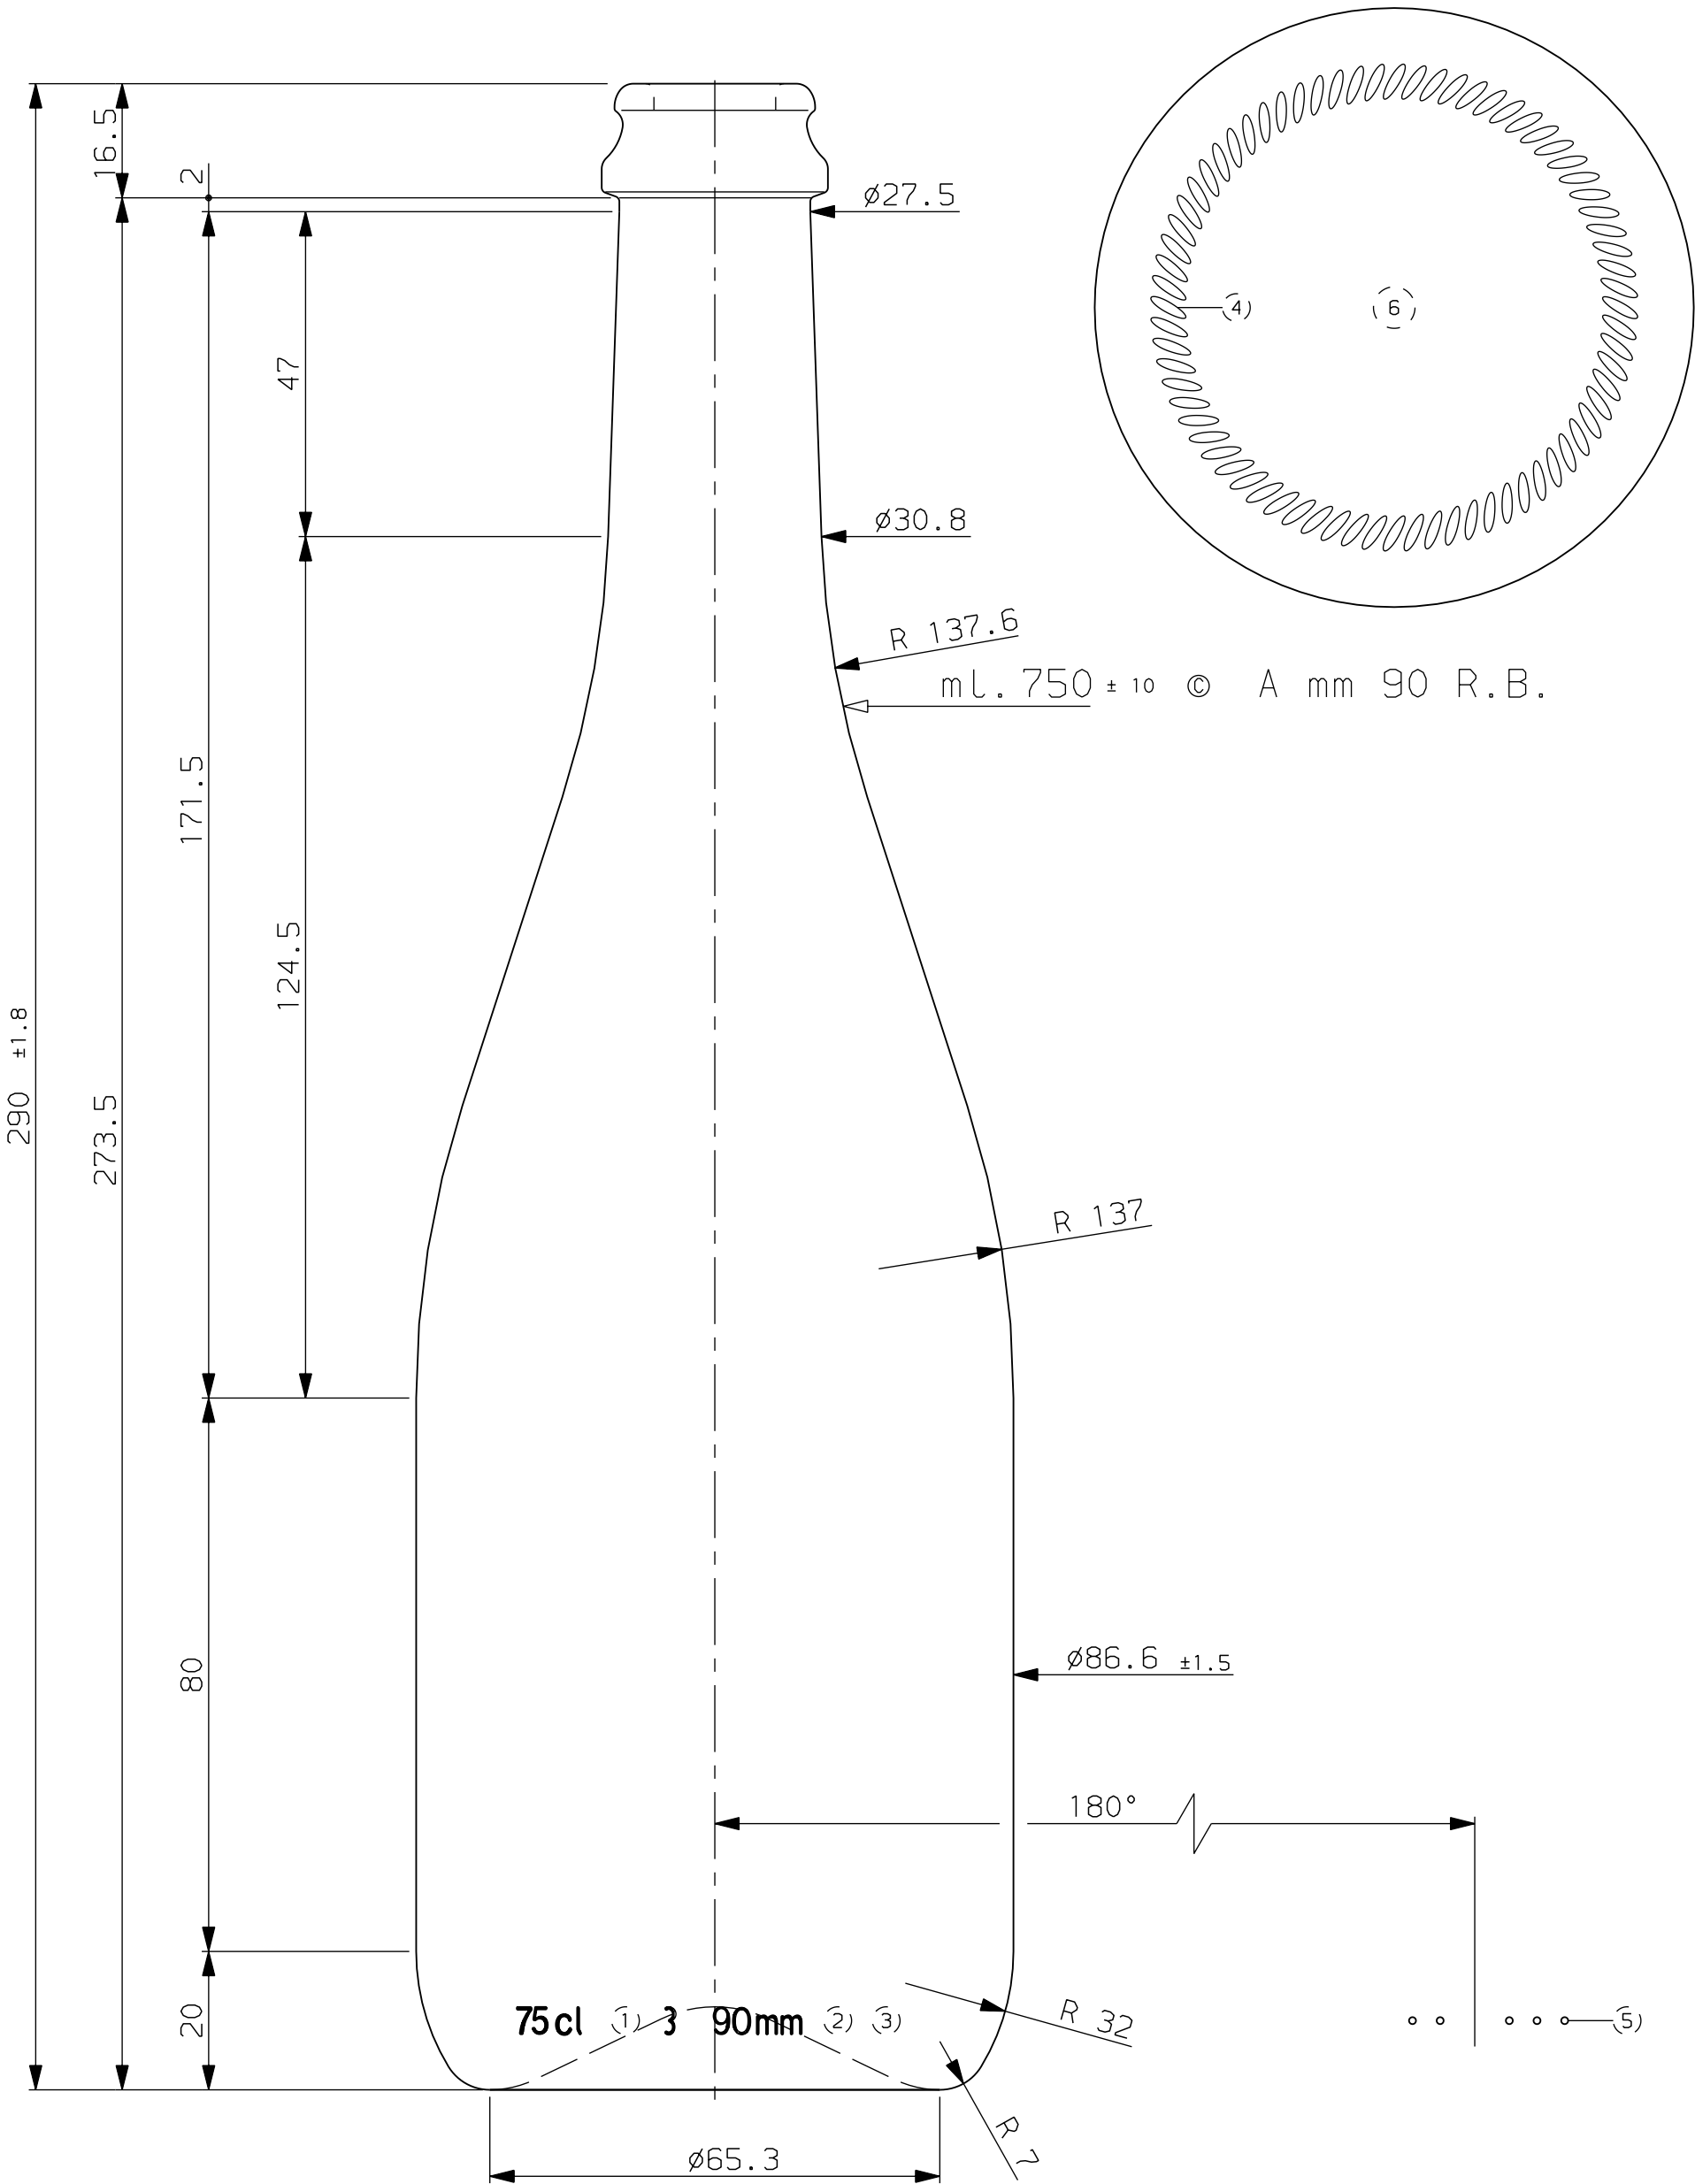

- 1 = MARCHIO DI FABBRICA
TRADEMARK

2 = CONTRASSEGNO "A" TIPO VETRO
"A" GLASS IDENTIFICATION

3 = N. CAVITA'
CAVITY No.

4 = ZIGRINATURA
STIPPLING

5 = CODICE LETTORE CAVITA'
DOT CODE
- 6 = GHIACCIAURA A DISCREZIONE DELLA VETRERIA
KNURLING AT PLANT DISCRETION

© = CONTROLLO STATISTICO
STATISTICAL CONTROL

TOLLERANZA FUORI VERTICALITA' MAX SU 360° = 6.4
MAX. VERTICALITY TOLERANCE ON 360°

ANGOLO DI CADUTA = 15.58°
TIP ANGLE

SAP NUMBER-007367

	Aggiunto codice sap	17.10.06
	Nuova veste grafica	30.11.05
G	Nuova veste grafica e min.foro passante	27.01.99
REV. REV.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DATA DATE



COMMISSIONE CUSTOMER	STANDARD
ARTICOLO JOB	REGGIANA 750 mL R.M.
IMBOCCATURA FINISH	Fascetta corona ø 29
DATA DATE	20.01.94
RIF. REF.	----
COLORE COLOR	--

PESO CIRCA APPROX WEIGHT	CAPACITA' R.B. CIRCA APPROX BRIMFUL CAPACITY	N. ARTICOLO JOB No.
gr 500	mL 786	6479G
SCALA SCALE	DIS. DRN.	CONT. CHKD.
1:1		